NOTAS:

1. TODOS OS TUBOS E ACESSÓRIOS EM AÇO INOX, QUANDO SOLDADOS, DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DA CORSAN.
2. NAS EXTREMIDADES LIVRES DOS TUBOS DOS GUARDA-CORPOS E ESCADAS DEVERÁ SER SOLDADA CHAPA DE INOX Ø3mm PARA FECHAMENTO DOS MESMOS.
3. TODA A ÁREA DA BASE DE CONCRETO DO RESERVATÓRIO, DEVERÁ SER REVESTIDA COM MANTA EPDM.
4. NAS TRANSIÇÕES ENTRE TUBOS DE INOX C/ TUBOS DE FºFº OU AÇO, AS FLANGES DEVERÃO SER PARAFUSADAS COM PARAFUSOS DE INOX.
5. TODOS OS PARAFUSOS E ARRUELAS DEVERÃO SER DE AÇO INOX.

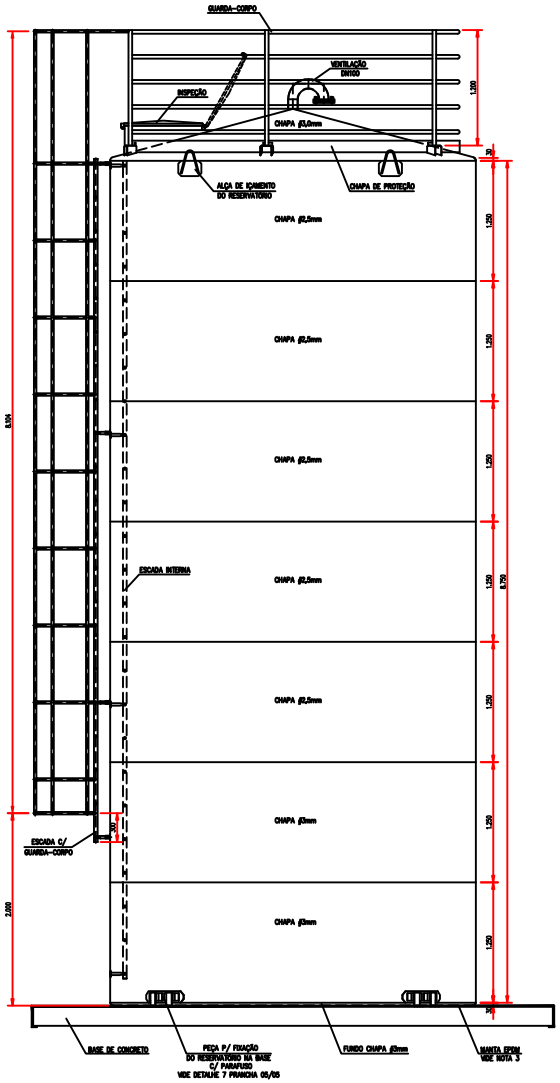

VISTA 1
ESC.:1:25

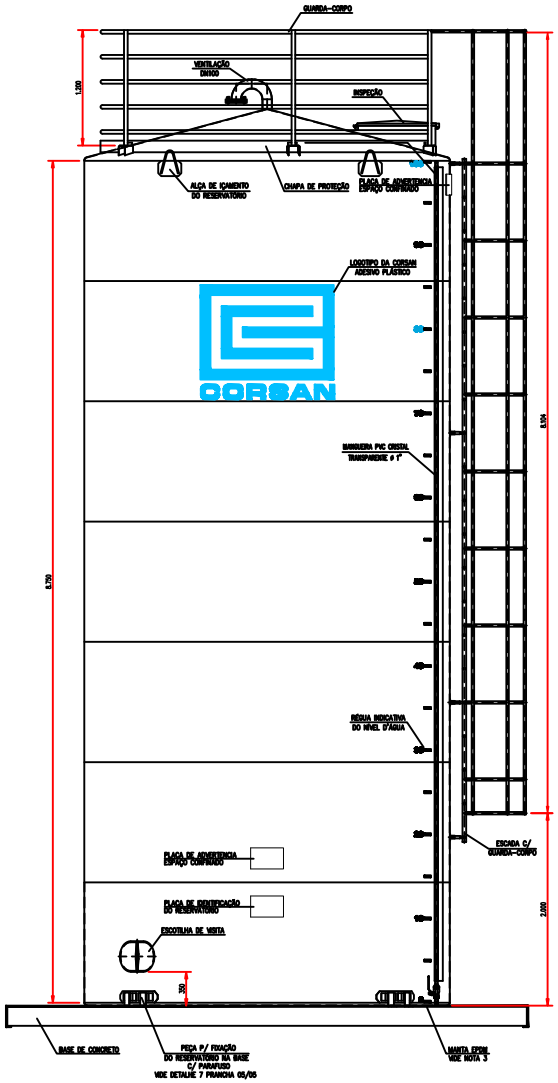

VISTA 2
ESC.:1:25

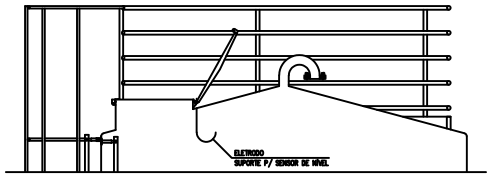

CORTE -- DETALHE ELETRODO



REV.	ASSUNTO	RESPONSÁVEL	DATA
03	REVISÃO GERAL	TÉC. CARLOS PRIZZO	02/04/2024
02	PADRONIZAÇÃO DA FIXAÇÃO A BASES DE [illegible] CONFORME	TÉC. CARLOS PRIZZO	[illegible]
01	INCLUSÃO PARA CONFORMIDADE E ADEQUAÇÃO DAS ESCADAS	TÉC. CARLOS PRIZZO	[illegible]
00	EMISSÃO INICIAL		[illegible]

CONTRATADA(O)

CORSAN
HIDRÁULICO
[illegible]

PROJETO: PADRÃO

DESENHO: RESERVATÓRIOS DE AÇO INOX - [illegible]m³

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS

PROJETISTA(S): [illegible]

PRANCHA: VISTAS

REVISÃO PROJETO: [illegible]

DESENHO: [illegible]

ESCALA: INDICADAS

CÓDIGO CONTRATO/PROJETO: 000-00000

COLABORADOR: [illegible]

DATA: 15/04/2024

FOLHA: 03/05

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO