NOTAS:

1. TODOS OS TUBOS E ACESSÓRIOS EM AÇO INOX, QUANDO SOLDADOS, DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DA CORSAN.
2. NAS EXTREMIDADES LIVRES DOS TUBOS DOS GUARDA-CORPOS E ESCADAS DEVERÁ SER SOLDADA CHAPA DE INOX ⌀2mm PARA FECHAMENTO DOS MESMOS.
3. TODA A ÁREA DA BASE DE CONCRETO DO RESERVATÓRIO, DEVERÁ SER REVESTIDA COM MANTA EPDM.
4. NAS TRANSIÇÕES ENTRE TUBOS DE INOX C/ TUBOS DE F°F° OU AÇO, AS FLANGES DEVERÃO SER PARAFUSADAS COM PRAFUSOS DE INOX.
5. TODOS OS PARAFUSOS E ARRUELAS DEVERÃO SER DE AÇO INOX.

VISTA 2

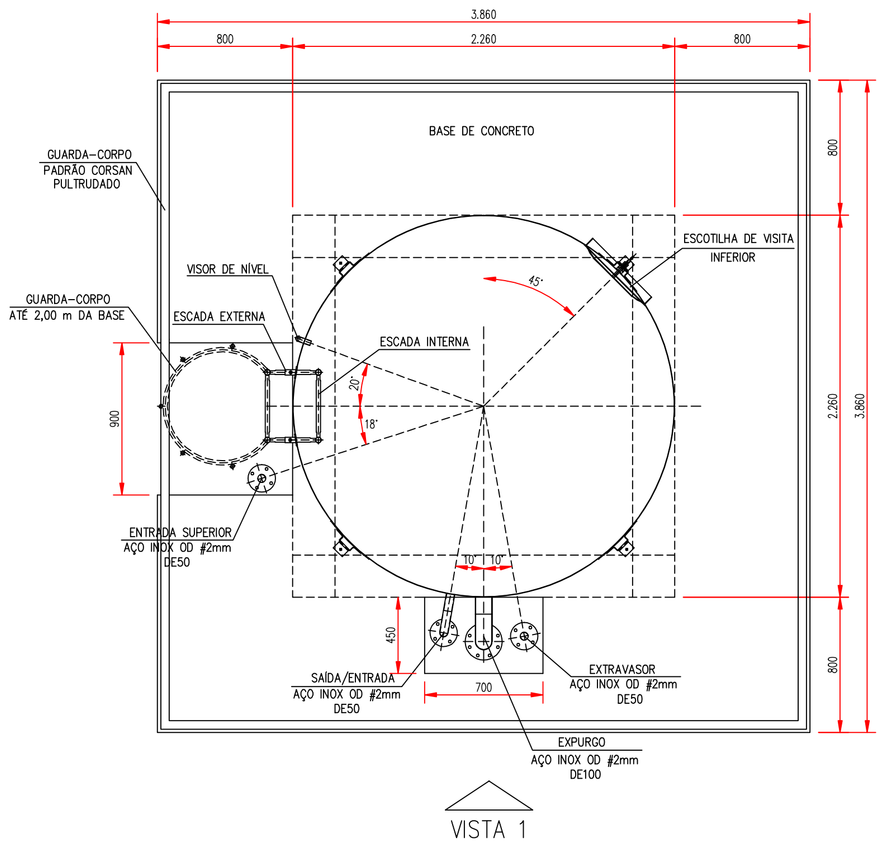

VISTA 1

PLANTA DA TUBULAÇÃO NO FUNDO DO RESERVATÓRIO
ESC.:1:25

DETALHES DAS TUBULAÇÕES
ESC.:1:25

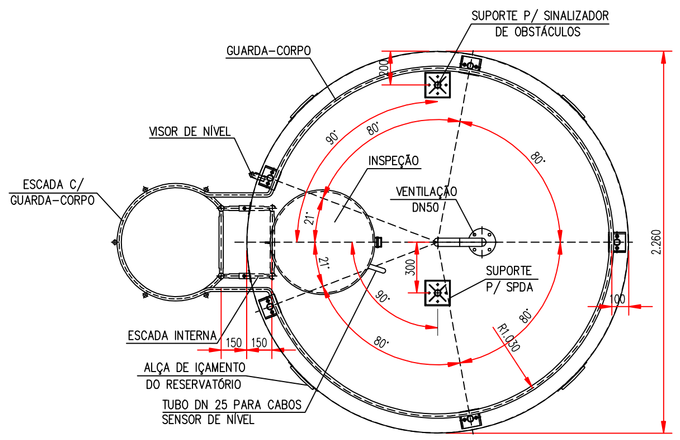

VISTA SUPERIOR
POSICIONAMENTO DO GUARDA CORPO E INSPEÇÃO
ESC.:1:25

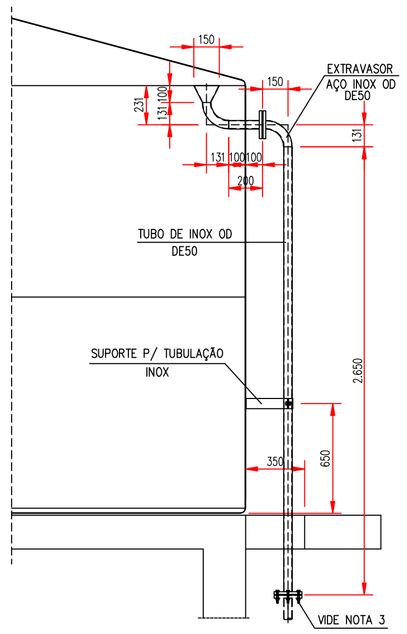

EXTRAVASOR
ESC.:1:25

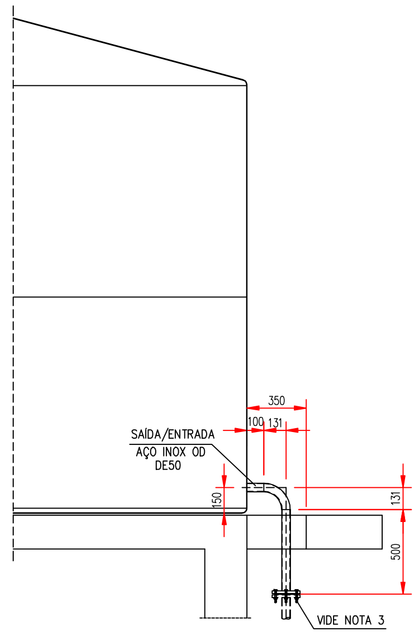

SAÍDA/ENTRADA INFERIOR
ESC.:1:25

DETALHE DO PARAFUSO P/ FIXAÇÃO DO RESERVATÓRIO NA BASE
ESC.:1:5

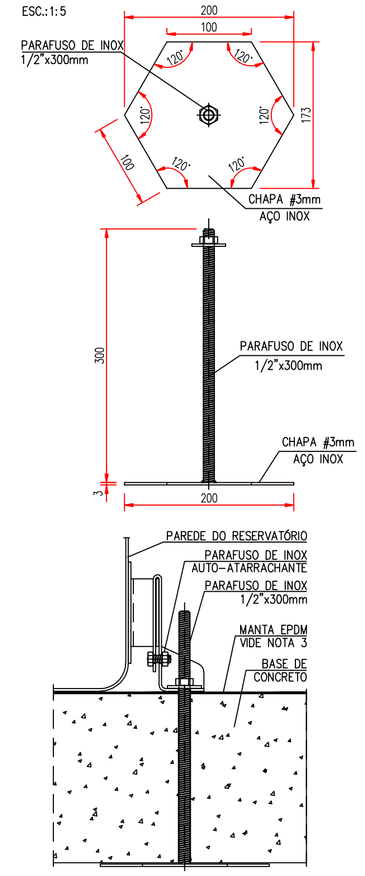

VISTA 2

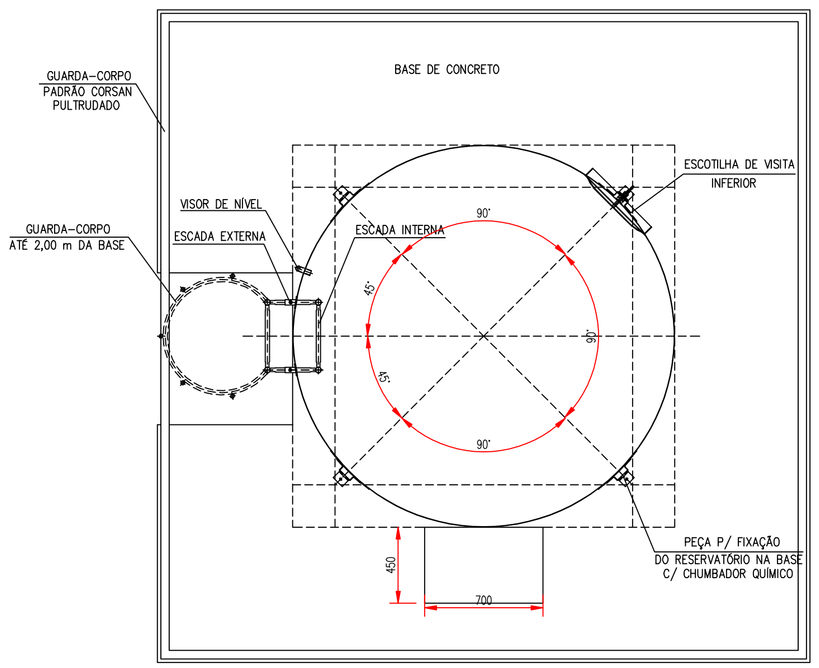

VISTA 1

GABARITO DOS ELEMENTOS DE FIXAÇÃO NA BASE
ESC.:1:25

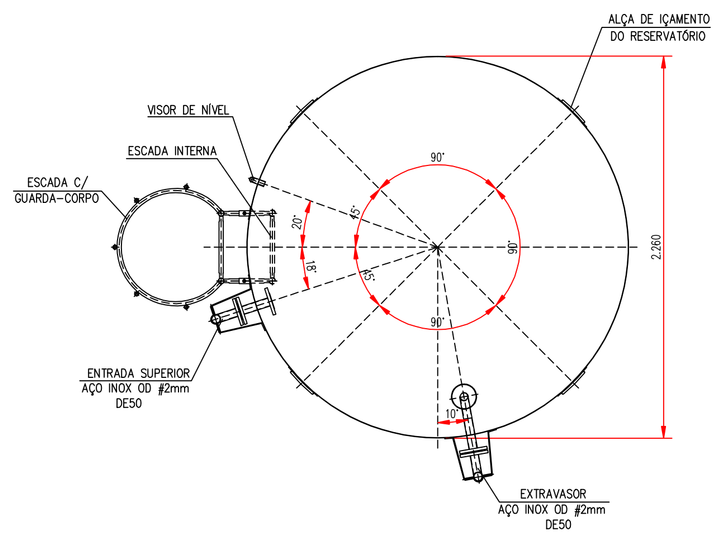

VISTA SUPERIOR
POSICIONAMENTO DA TUBULAÇÃO E ALÇAS DE IÇAMENTO
ESC.:1:25

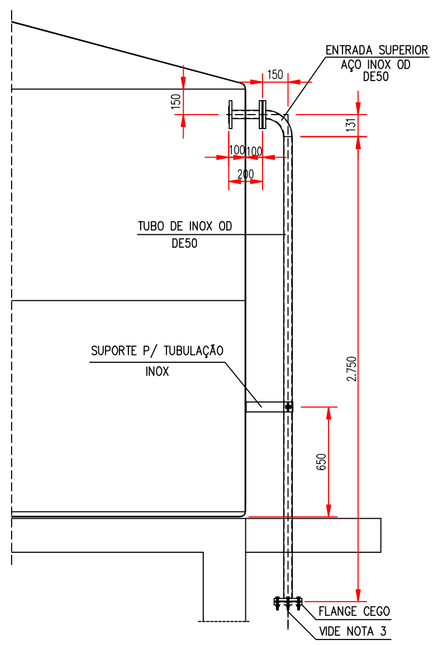

ENTRADA SUPERIOR
ESC.:1:25

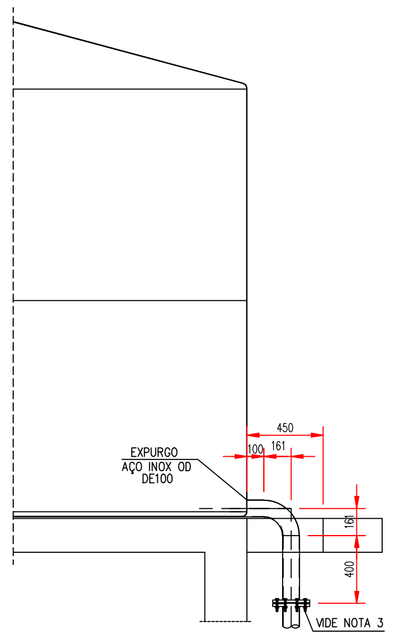

EXPURGO
ESC.:1:25

REVISÃO	ASSUNTO	RESPONSÁVEL	DATA
03	REVISÃO GERAL	TÉC. CARLOS FRIZZO	28/01/2014
02	PARAFUSO DE FIXAÇÃO A BASE 300mm, EXPURGO	TÉC. CARLOS FRIZZO	22/07/2013
01	SUPORTE PARA ELETRODO E ADEQUAÇÃO DAS ESCADAS	TÉC. CARLOS FRIZZO	21/12/2012
00	EMISSÃO INICIAL		10/05/2012

CONTRATADA(S)

CORSAN
www.corsan.com.br

HIDRÁULICO
DEXP/SUPRO/DEPDIS

MUNICÍPIO: PADRÃO

UNIDADE: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
RESERVATÓRIO EM AÇO INOX - 10m³ - Ø 2,26m

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS
PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE DESENHO SEM EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO

PROJETISTAS: DEPDIS

PRANCHA: PLANTAS E DETALHES DAS TUBULAÇÕES

REVISOR PROJETO: DEPDIS	DESENHO: MARCOS LAZZARI	ESCALA: INDICADAS	CÓDIGO CIDADE/NUM.PROJETO: 000-00000
COLABORADOR: DEPDIS	NOME DO ARQUIVO: 000-SAA-RES-MEC-01A04-03.dwg	DATA: 15/04/2011	PRANCHA: 01/04

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO