DETALHE 4 – ESCADA INTERNA
ESC.:1:20

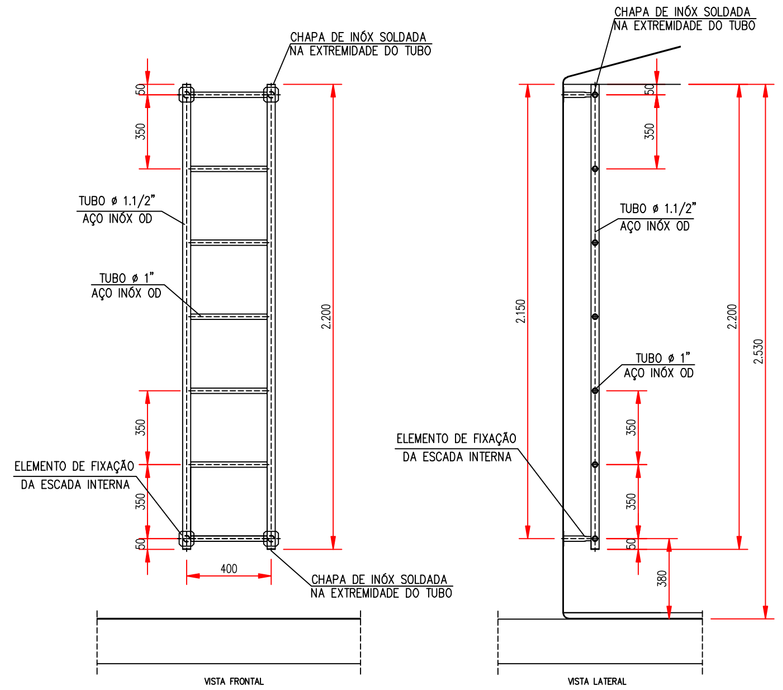

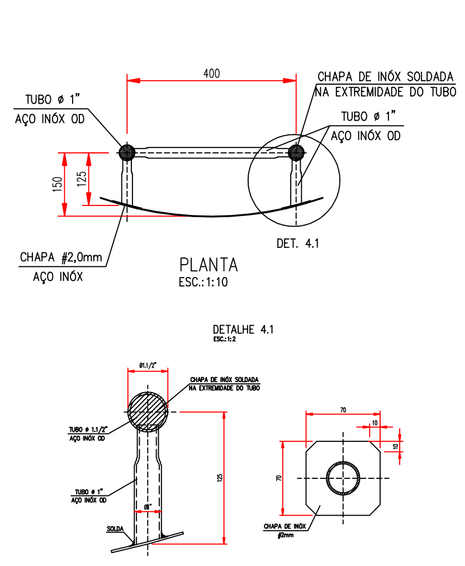

DETALHE 5 – ALÇA DE IÇAMENTO
ESC.:1:5

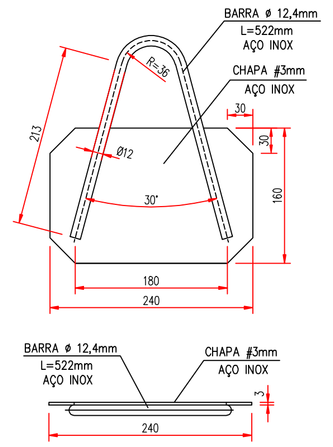

DETALHE 6 – PEÇA P/ FIXAÇÃO DO RESERVATÓRIO N
ESC.:1:5

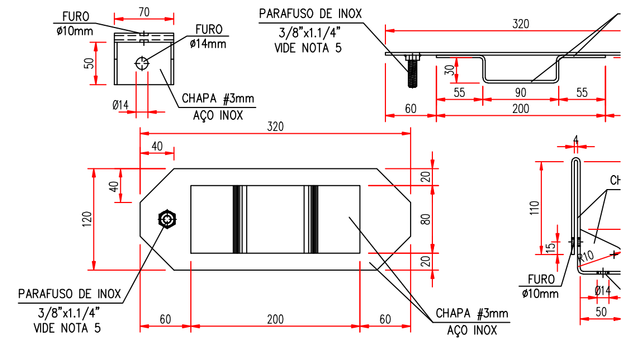

DETALHE DO PARAFUSO P/ FIXAÇÃO DO RESERVATÓRIO NA BASE
ESC.:1:5

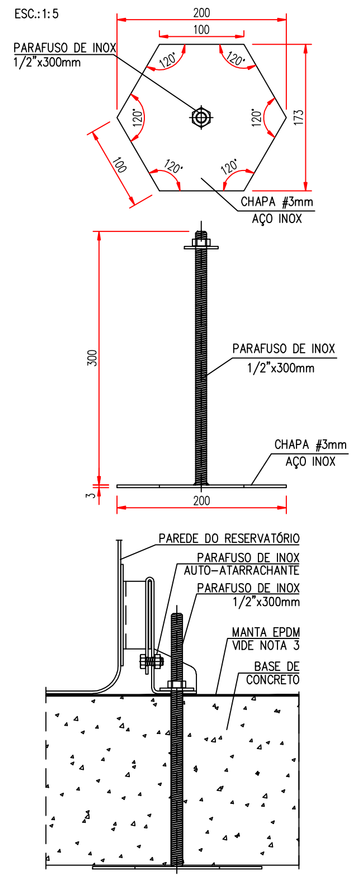

DETALHE 7 – ESCOTILHA DE VISITA SUPERIOR
ESC.:1:5

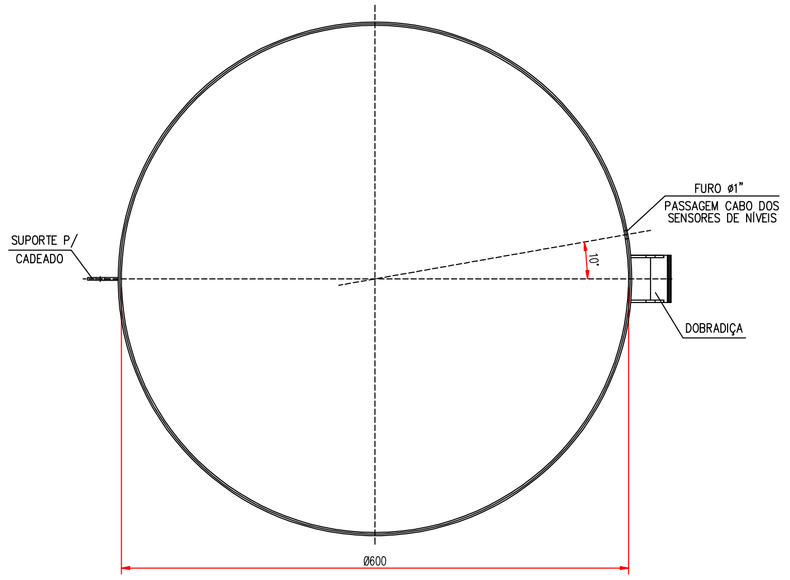

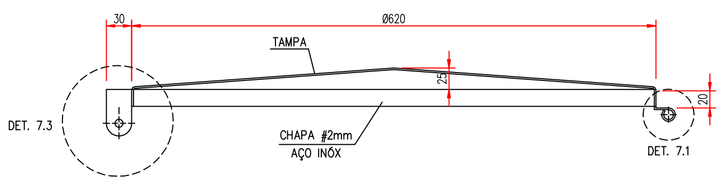

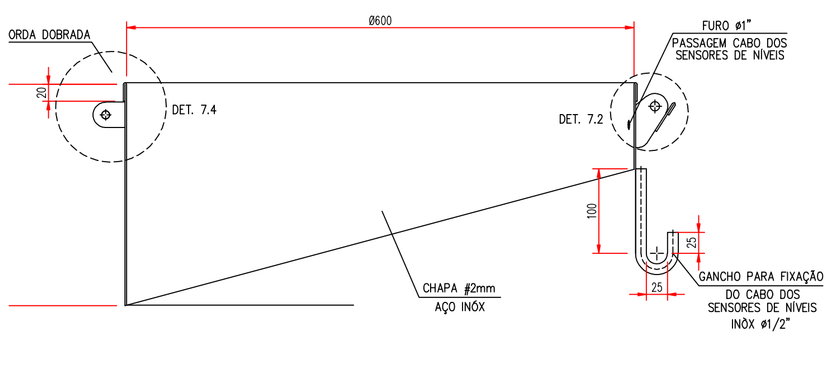

DETALHE DA DOBRADIÇA
ESC.:1:1

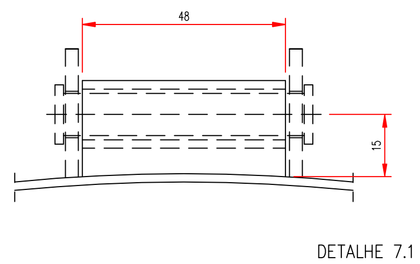



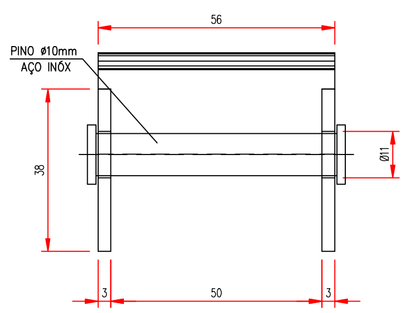

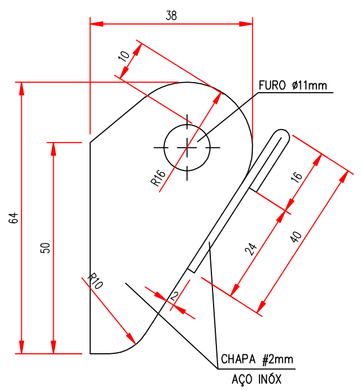

DETALHE 7.2

DETALHE DO SUPORTE P/ CADEADO
ESC.:1:1

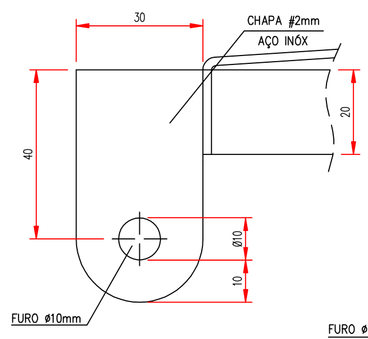

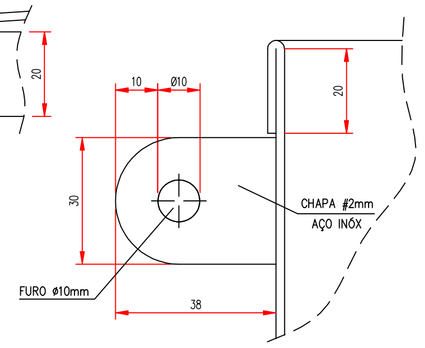

DETALHE 7.3 DETALHE 7.4

DETALHE 8 – SUPORTE DA TUBULAÇÃO
S/ESCALA

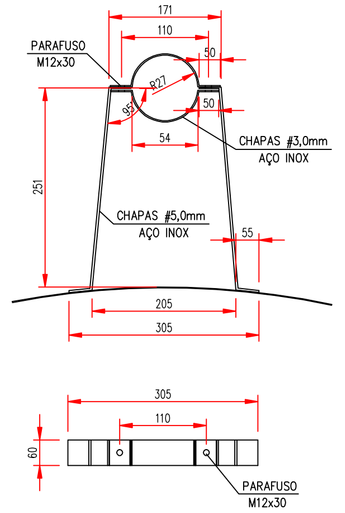

DETALHE 10–VENTILAÇÃO
ESC.:1:10

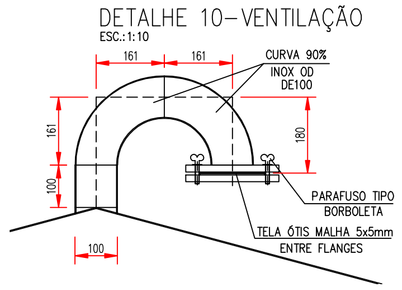

DETALHE 9 – ESCOTILHA INFERIOR
ESC.:1:10

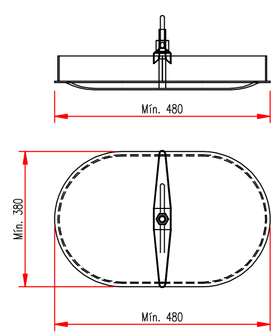

NOTAS:

1. TODOS OS TUBOS E ACESSÓRIOS EM AÇO INOX, QUANDO SOLDADOS, DEVERÃO SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES DA CORSAN.
2. NAS EXTREMIDADES LIVRES DOS TUBOS DOS GUARDA-CORPOS E ESCADAS DEVERÁ SER SOLDADA CHAPA DE INÓX ø2mm PARA FECHAMENTO DOS MESMOS.
3. TODA A ÁREA DA BASE DE CONCRETO DO RESERVATÓRIO, DEVERÁ SER REVESTIDA COM MANTA EPDM.
4. NAS TRANSIÇÕES ENTRE TUBOS DE INOX C/ TUBOS DE F°F° OU AÇO, AS FLANGES DEVERÃO SER PARAFUSADAS COM PRAFUSOS DE INOX.
5. UMA DAS PEÇAS DE FIXAÇÃO DO RESERVATÓRIO NA BASE DEVERA TER UM PARAFUSO DE INOX 3/8"x1.1/4" PARA FIXAÇÃO DE CABO DE ATERRAMENTO.
6. TODOS OS PARAFUSOS E ARRUELAS DEVERÃO SER DE AÇO INOX.

REVISÃO	ASSUNTO	RESPONSÁVEL	DATA
03	REVISÃO GERAL	TÉC. CARLOS FRIZZO	28/01/2014
02	PARAFUSO DE FIXAÇÃO A BASE 300mm. EXPURGO	TÉC. CARLOS FRIZZO	22/07/2013
01	SUPORTE PARA ELETRODO E ADEQUAÇÃO DAS ESCADAS	TÉC. CARLOS FRIZZO	21/12/2012
00	EMISSÃO INICIAL		10/05/2011

CONTRATADA(S)

CORSAN
www.corsan.com.br

HIDRÁULICO
DEXP/SUPRO/DEPDIS

MUNICÍPIO: PADRÃO

UNIDADE: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
RESERVATÓRIO EM AÇO INÓX - 20m³ - Ø 3,20m

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS CONFORME TERMOS CONTRATUAIS
PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL SEM PRÉVIO SEU EXPRESSO CONSENTIMENTO DO PROPRIETÁRIO

PROJETISTAS: DEPDIS

PRANCHA: DETALHES 2

REVISOR PROJETO	DESENHO	ESCALA	CÓDIGO CIDADE/NUMPROJETO
DEPDIS	MARCOS LAZZARI	INDICADAS	000-00000
COLABORADOR: DEPDIS	NOME DO ARQUIVO: 000-SAA-RES-MEC-DIA04-03.dwg	DATA: 15/04/2011	PRANCHA: 04/04

COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO